


・水質管理

工場からの排水の排水は、水処理を行い河川に排出致しております。
河川に排出する排出路には濾過装置、水質自動監視装置を設け、常にpH、COD値の測定し、万が一にも排水が基準値を超える様なことがあると値を越えると放流が自動的に停止し、河川には流れ出ないように設定してあります。

(排水水質)

測定項目

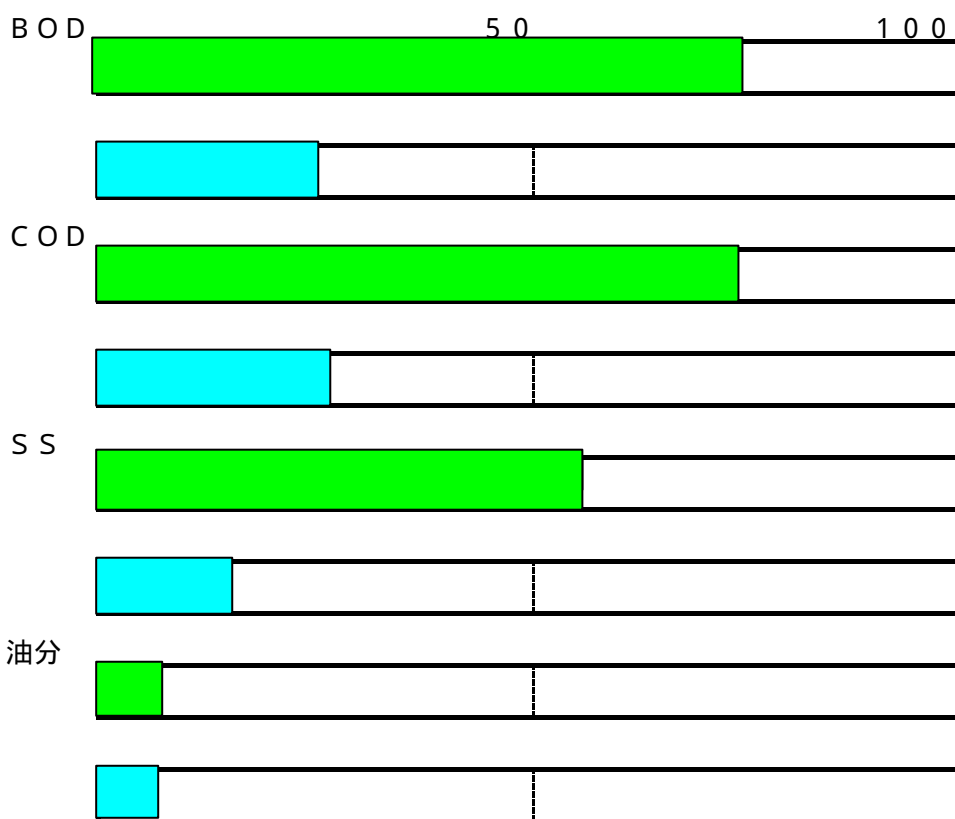

規制値を100として、
■ は2000年度の最大値、
■ は2001年度の最大値